



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 16 01 58029 034

**Zertifikatsinhaber: ASSA ABLOY
Entrance Systems AB**Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
SCHWEDEN**Produktions-
stätte(n):**

66876

Prüfzeichen:**Produkt: Automatische Türsysteme
Schiebetürsystem****Modell(e): Besam SL500 and Besam SL500 ADS
Besam SL500 T and Besam SL500 T ADS
Besam SL500 SL and Besam SL500 SL ADS****Kenndaten:**

Nennspannung:	100-240 V AC
Nennfrequenz:	50/60 Hz
Nennaufnahme:	max. 250 W
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	-20 bis +50°C
Schutzart:	IP20 (Aktoren IP54)
Nennlast:	150 N
Performance level:	d
Kategorie:	2


Geprüft nach:EN 16005:2012
DIN 18650-1:2010
DIN 18650-2:2010
EN ISO 13849-1:2008
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-103:2003/A11:2009
AutSchR:1997

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713044305**Gültig bis:** 2021-01-10**Datum,** 2016-01-13

(Harry Griebel)

Seite 1 von 2

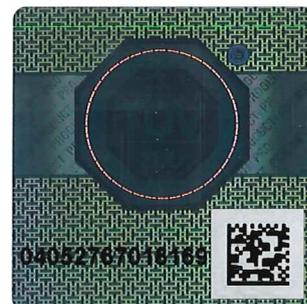

ZERTIFIKAT

Nr. B 16 01 58029 034



Product Service

Klassifizierung

1 Antriebsart	2: Schiebetürantrieb
2 Dauerhaftigkeit	3: 1.000.000 Zyklen
3 Türbauart	2: Schiebetür
4 Brandschutztür	0: Nicht anwendbar
5 Sicherheitseinrichtungen	1: Kraftbegrenzung
	2: externe Sicherheitssysteme optional
	3: Niedrigenergie, optional
6 Besondere Anforderungen	1: in Rettungswegen mit Drehbeschlag
	2: in Rettungswegen ohne Drehbeschlag
7 Sicherheit am Türsystem (muss durch den Einbau sichergestellt werden)	1: mit Sicherheitsabständen
	2: mit Fingersicherheit
8 Umgebungstemperatur	4: mit Anwesenheits-Sensor
	4: Herstellerangabe -20°C - +50°C

Besondere Bedingungen:

- Einbau nur durch autorisierte Firma und geschultes Personal entsprechend DIN 18650-1, DIN 18650-2 und EN 16005
- Gefahrenbewertung durch Verwender und autorisierte Firma
- Erstprüfung muss im Prüfbuch dokumentiert werden
- Für die zulässige Mindestöffnungsbreite ist Bezug auf die jeweiligen Anforderungen der Landesbauordnungen zu nehmen